

Společnost se zabývá strojírenskou činností a výrobou záchranných systémů na lodě. V halách jsou prováděny strojírenské operace jako dělení materiálu, obrábění, svařování a konečná montáž a testování systémů.




V roce 2002 byly objekty společnosti odpojeny do centrální kotleny areálu ČKD Slaný, která dodává do topného systému páru. Výrobní prostory byly kompletně plynofikovány. Do hal o celkové ploše 11 568 m² bylo instalováno celkem 29 ks kompaktních infrazářičů SCHULTE o celkovém výkonu 2 968 kW. Tyto haly o světlé výšce 10 - 17 m jsou vytápěny na prostorovou teplotu 16 - 19°C.

Termín realizace:	10/2002
Tepelná ztráta:	2 707 kW
Instalované infrazářiče:	2 x EST 21, 12 x EST 24, 14 x EST 27, 1 x EST 36
Instalovaný výkon:	2 968 kW
Vytápěná plocha:	11 568 m ²
Objem vytápěných hal:	134 526 m ³
Výška zavěšení :	7 -16 m

Souhrnné vyčíslení tepelných ztrát na projektu :

UMOE Schat - Harding, s.r.o., Slaný

Objekt	Plocha m ²	Objem m ³	Prost. tepl. (°C)	Větrání l / h	TZ W/ m ²	TZ W/m ³	TZ větráním (W)	TZ prostupem (W)	TZ celkem (W)
Montáž	2 234	36 868	16,00	0,70	280	16,95	272 009	352 818	624 827
Ozubení	911	8 653	19,00	0,70	217	22,82	70 017	127 431	197 448
Honování	911	8 653	19,00	0,70	217	22,82	70 017	127 431	197 448
Hoblovna	911	8 653	19,00	0,70	217	22,82	70 017	127 431	197 448
Posuvna	1 389	12 503	19,00	0,70	199	22,08	101 173	174 950	276 122
Kotlárna	4 375	52 500	16,00	0,70	219	18,24	387 345	570 096	957 441
Kovárna	837	6 696	16,00	0,70	307	38,40	49 403	207 697	257 100
									2 707 834

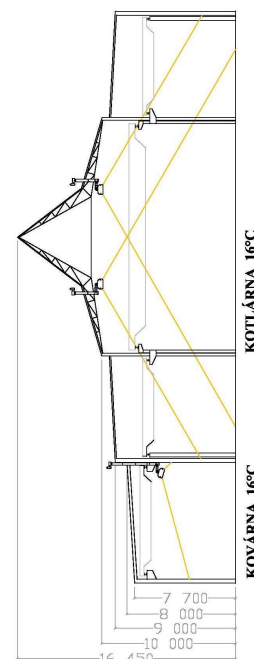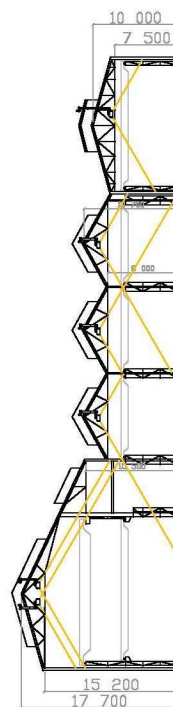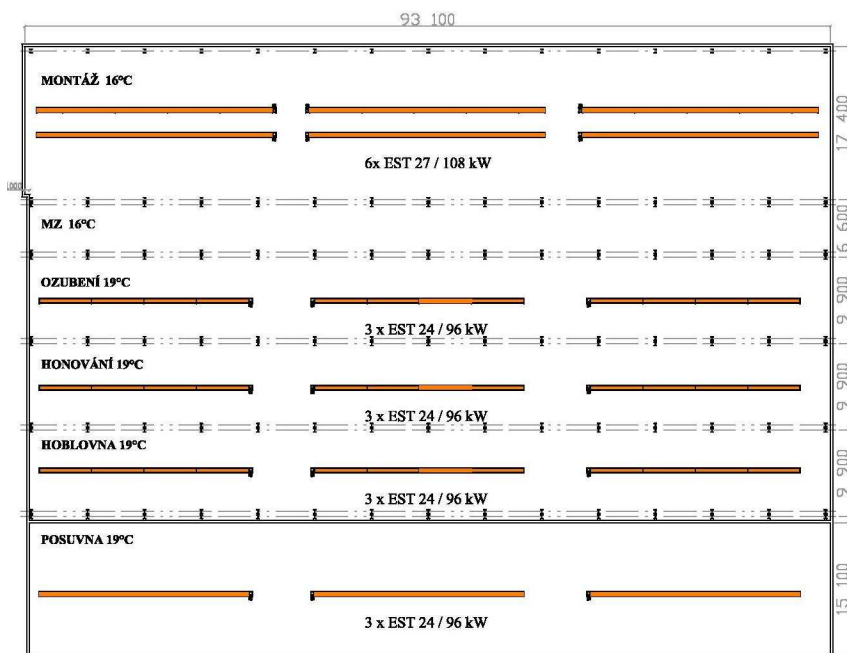

SCHULTE CZ, s.r.o.
 Pivovarská 501
 686 01 Uherské Hradiště
 Mobil : 602 564 847
 Tel./ fax : 572 551 048
 cerny@schulte-etastar.cz

Nádražní 334
 267 11 Vráž u Berouna
 Mobil : 602 750 736
 Fax : 311 653 312
 soldat@schulte-etastar.cz

Husova 378
 530 03 Pardubice
 Mobil : 724 051 161
 Fax : 466 260 226
 konvalina@schulte-etastar.cz